


# 薪ストーブ・薪ボイラーの規制について

## 薪ストーブ設置例

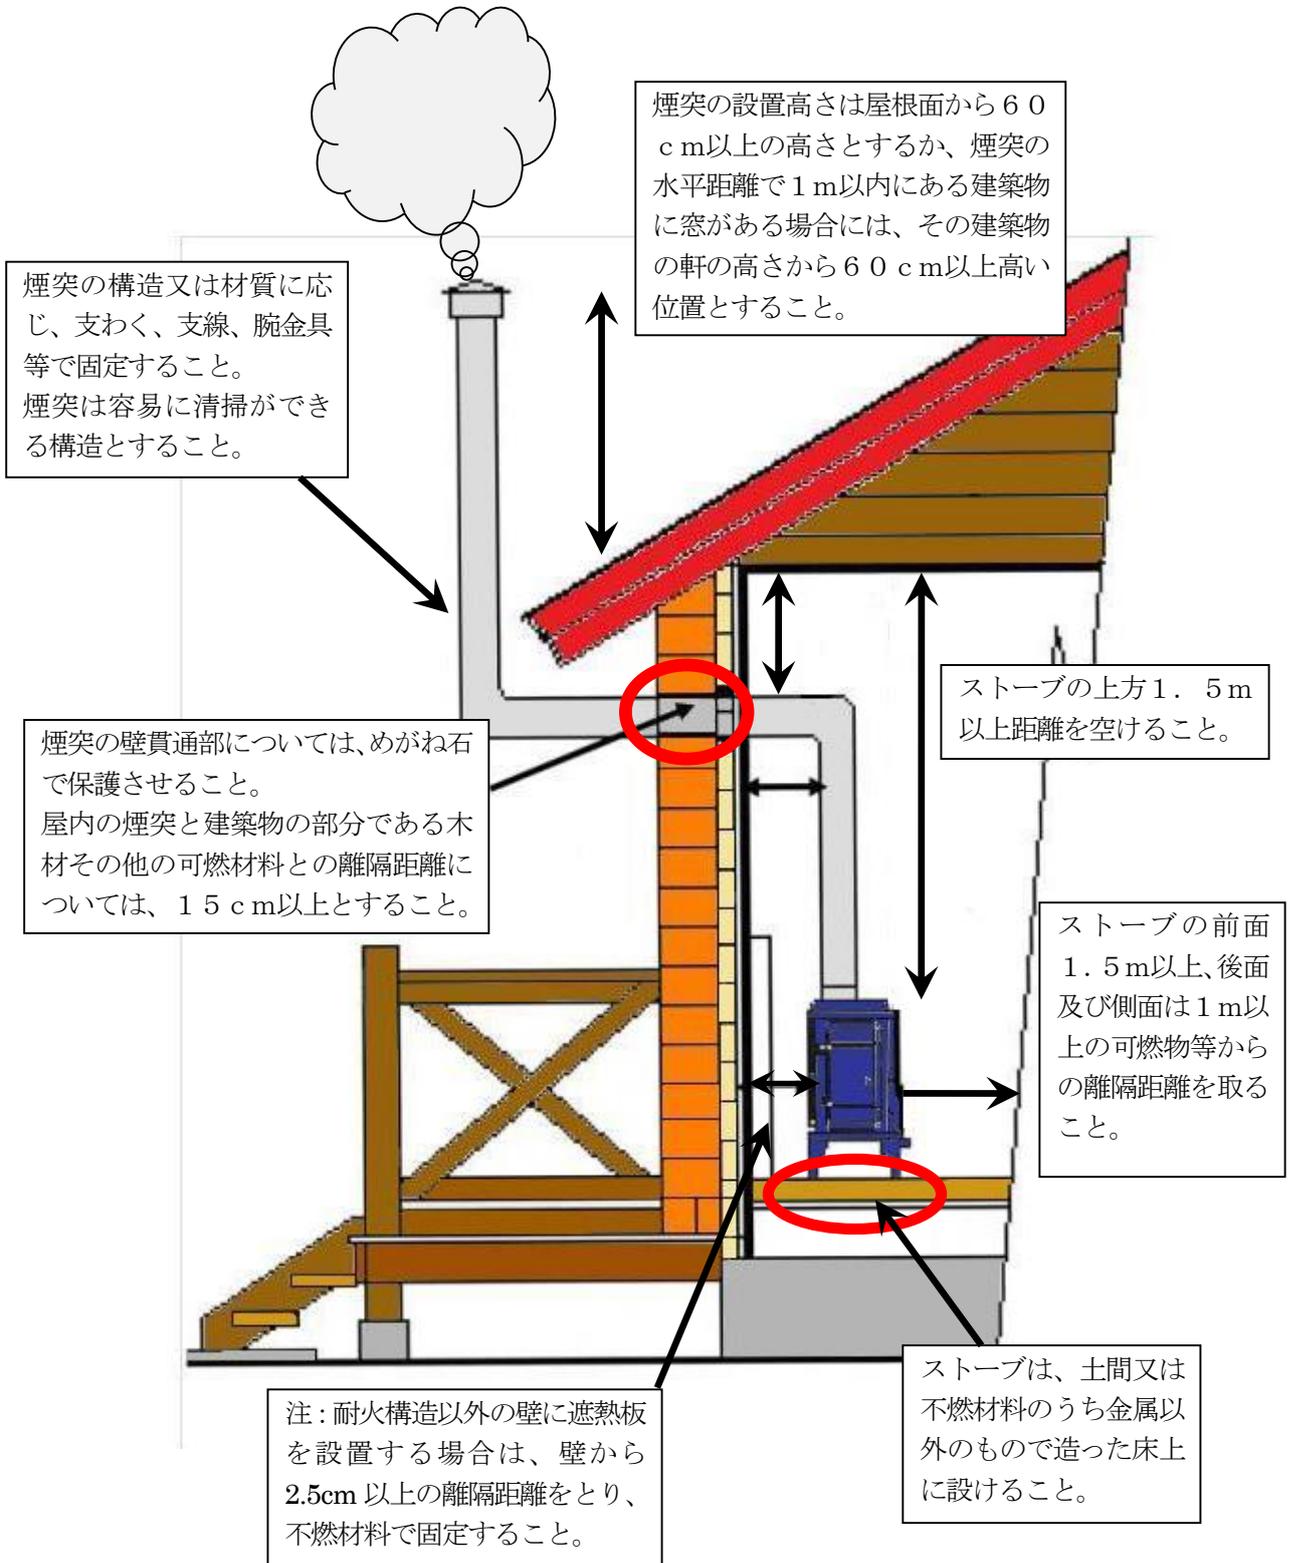

## 薪ストーブの管理規制

- ① 薪ストーブの周囲は、常に、整理及び清掃に努めて下さい。
- ② 薪ストーブの近くで衣類などの燃えやすい物を乾燥させないで下さい。
- ③ 薪ストーブ及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持して下さい。
- ④ 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないで下さい。  
※ 危険ですので、薪以外の燃料である石炭、プラスチック、ビニール、発砲スチロールなどは絶対に燃やさないで下さい。特にガソリンなどの可燃性の強い液体を燃料として使用することは大変危険です。
- ⑤ 灰の処理は、炎が完全に消えたのを確認してから行って下さい。  
※ 灰をごみ箱などの中に入れると火災が発生する危険性があるので、不燃性の取灰入れに入れて処理するようにして下さい。
- ⑥ 煙突の清掃を定期的実施して下さい。  
※ 煙突の詰まりは煙道火災の原因になり危険ですので、必ず清掃を行って下さい。

### ◎適用法令等

- ・消防法第9条（火を使用する設備、器具等に対する規制）
- ・丹波市火災予防条例第4・5条（ボイラー・ストーブ）

### 【ボイラー及びストーブの位置基準】

種類	出力	離隔距離 (cm)			
		上方	側方	前方	後方
ボイラー	23kW 超	120	45	150	45
	23kW 以下	120	30	100	30
ストーブ	—	150	100	150	100

- ・丹波市火災予防条例第17条の2（火を使用する設備に附属する煙突）
- ・建築基準法施行令第115条（建築物に設ける煙突）



#### ◆問い合わせ先

丹波市消防本部 予防課

☎ 0795-72-2255