東芦田新水源浄水処理後のマンガン濃度

西芦田浄水場では、東芦田新水源の浄水処理後のマンガン濃度を、自動マンガン濃度測定装置により常時測定しています。

測定記録

水質基準値　0.05 ㎎/L 以下

測定期間	最小値	最大値
令和８年 10 月16 日（金） ～令和８年 10 月 31 日（土）	0.000	0.003

※2 週間分の測定値（最大・最小値）を掲載。
データは随時更新されます。

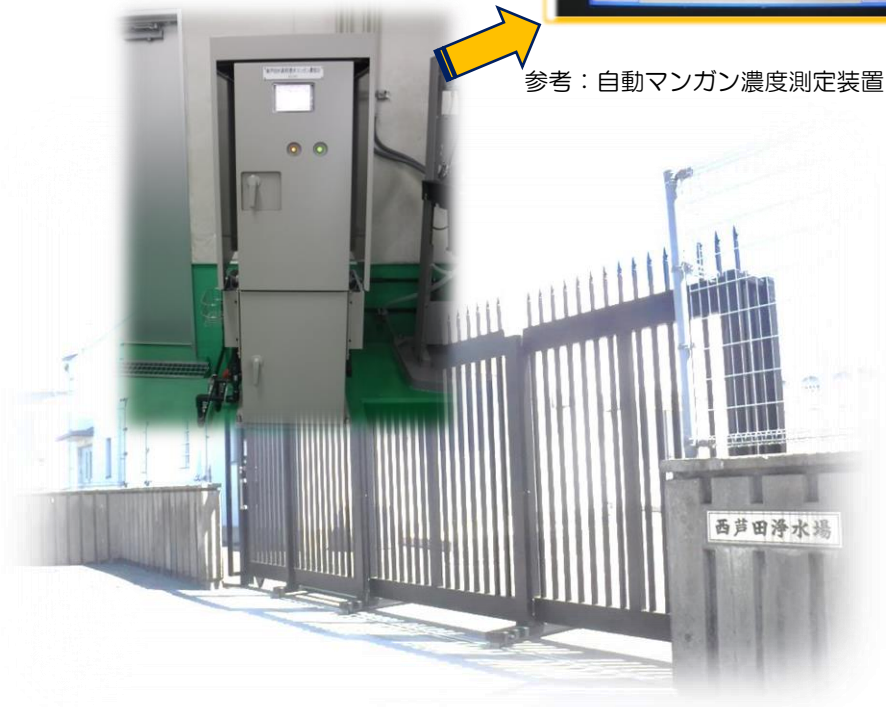

参考：自動マンガン濃度測定装置　測定状況