

東芦田新水源浄水処理後のマンガン濃度


西芦田浄水場では、東芦田新水源の浄水処理後のマンガン濃度を、自動マンガン濃度測定装置により常時測定しています。

測定記録

水質基準値 0.05 mg/L 以下

測定期間	最小値	最大値
令和7年4月1日（火） ～令和7年4月15日（火）	0.000	0.003

※2週間分の測定値（最大・最小値）を掲載。
データは随時更新されます。

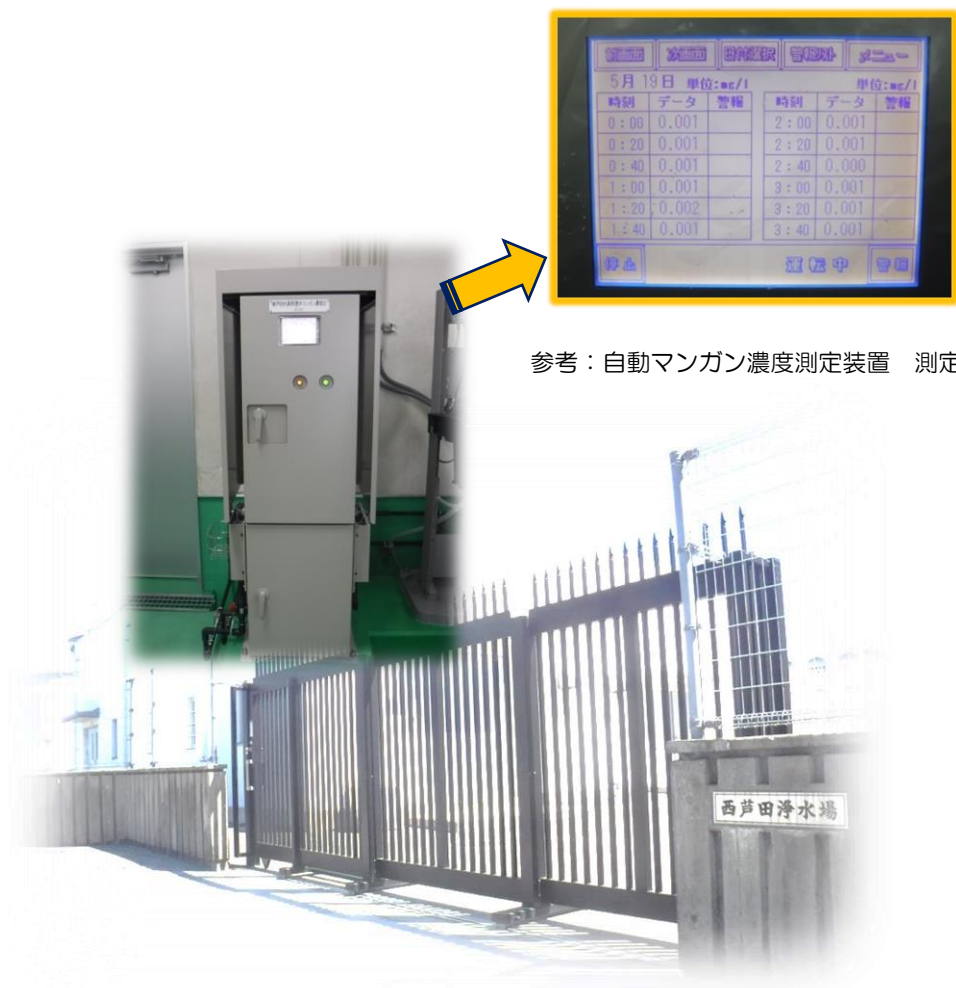

参考：自動マンガン濃度測定装置 測定状況